


Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Dr. Behnisch	Probenbez.:	BS 8
Datum:		Tiefe:	0,7 - 2,0 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	SU / ST
Datum:	11.09.08	Entnahmeart:	gestört

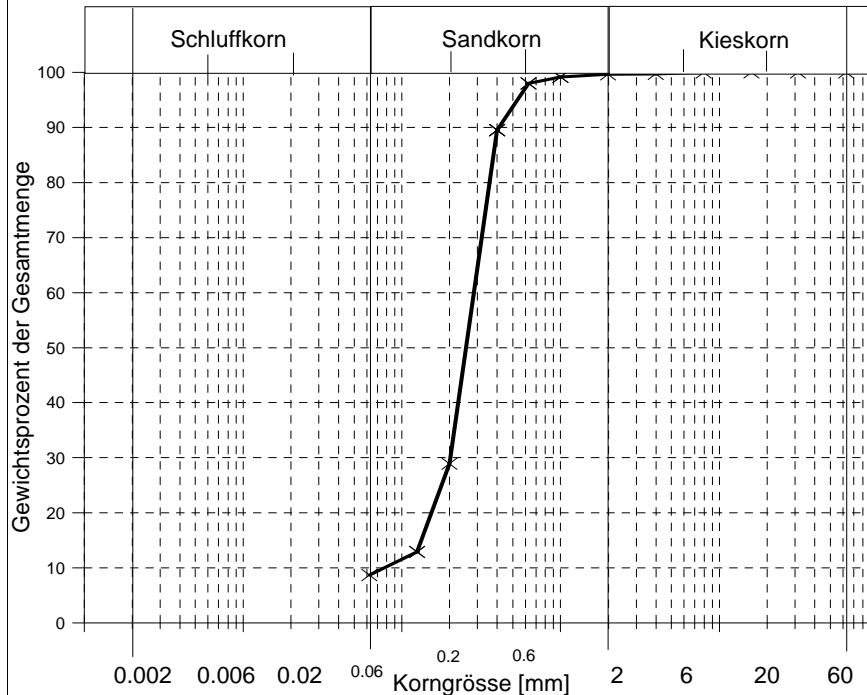

Bemerkungen: Der Anteil $\leq 0,063$ mm beträgt 8,75 %!