


# Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Dr. Behnisch	Probenbez.:	Schurf 1
Datum:		Tiefe:	2,3 - 2,5 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	SU / ST
Datum:	11.09.08	Entnahmeart:	gestört

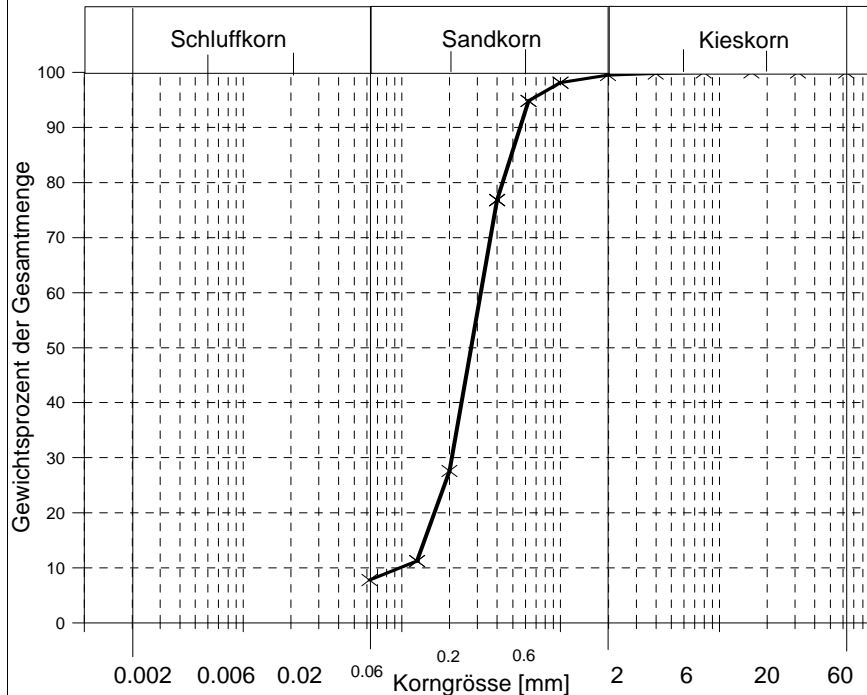

Bemerkungen: Der Anteil  $\leq 0,063$  mm beträgt 7,86 %!