

Legende

—	halbfest	▲▲▲	Schluff	Mu	Mutterboden
○	locker	□	Sand	A	Auffüllung
●	mitteldicht	○	Kies		



Dr. Behnisch GmbH Umwelt Consulting
 Büro für Ingenieurgeologie & Technologie GmbH


Vorhaben: Walldorf
 Neubaugebiet Walldorf-Süd, 1. Bauabschnitt
 Schurf- und Sondierprofile

Auftraggeber: Stadt Walldorf

Projekt-Nr.: 08.15.050	Datum: 28.08.2008	Maßstab: 1 : 20 vertikal	Anlage-Nr.: 2.3
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------


SCH1

0,15 m

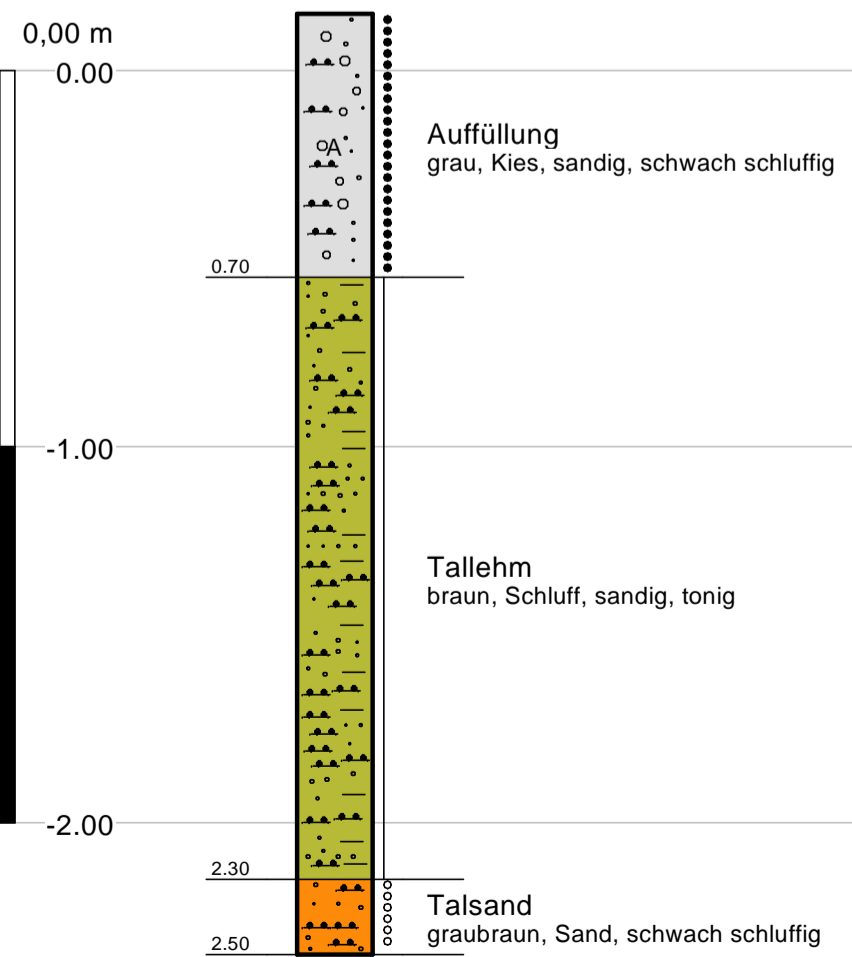


SCH2

-0,24 m

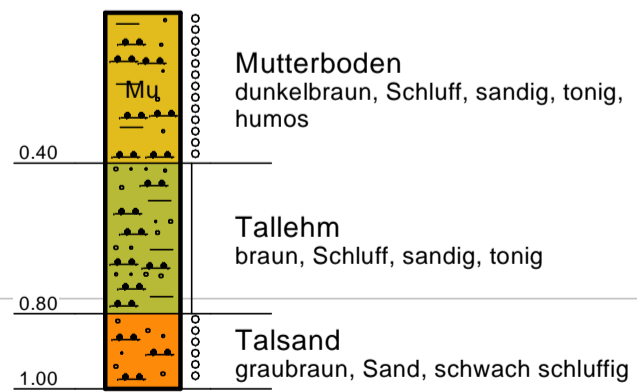


SCH3

-0,05 m

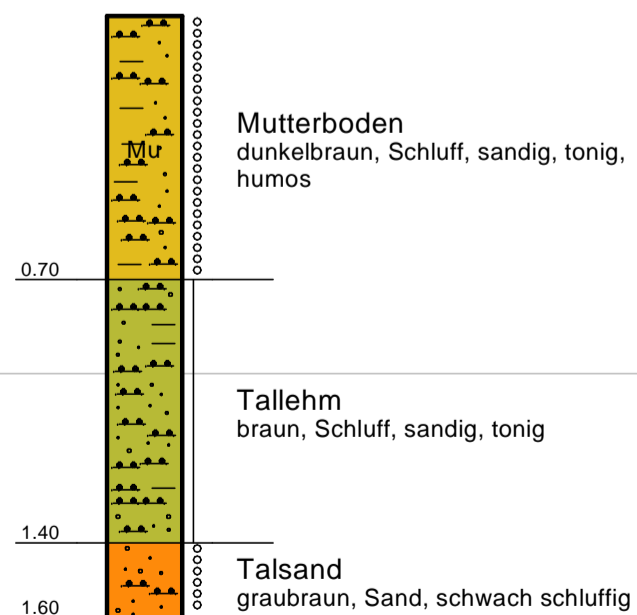

RS5


+0,31 m

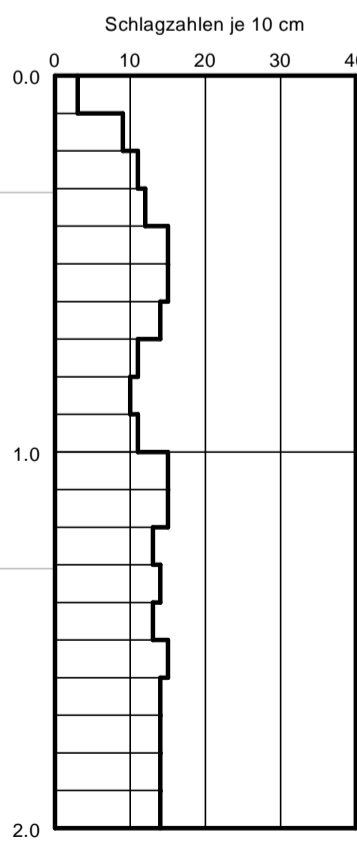

Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	3
0.20	9
0.30	11
0.40	12
0.50	15
0.60	14
0.70	11
0.80	10
0.90	11
1.00	11
1.10	15
1.20	15
1.30	13
1.40	14
1.50	13
1.60	15
1.70	14
1.80	14
1.90	14
2.00	14

RS6


-0,15 m

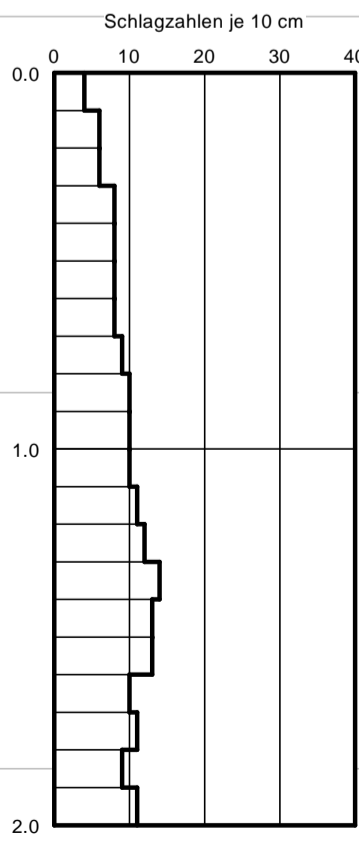

Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	4
0.20	6
0.30	6
0.40	8
0.50	8
0.60	8
0.70	8
0.80	9
0.90	10
1.00	10
1.10	10
1.20	11
1.30	12
1.40	14
1.50	13
1.60	13
1.70	10
1.80	11
1.90	9
2.00	11

RS7


-0,44 m

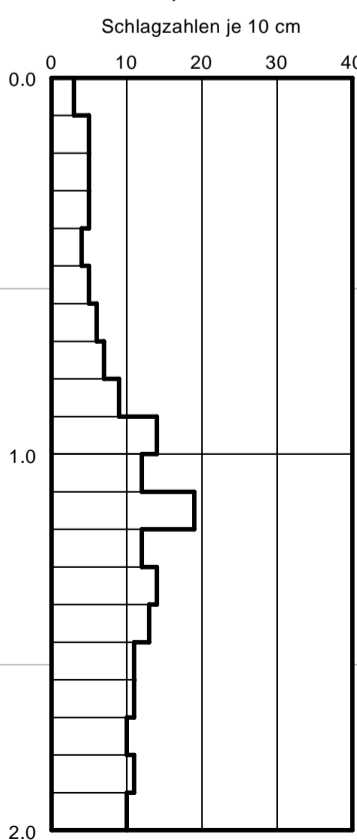

Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	3
0.20	5
0.30	5
0.40	4
0.50	4
0.60	5
0.70	6
0.80	7
0.90	9
1.00	14
1.10	12
1.20	19
1.30	12
1.40	14
1.50	13
1.60	11
1.70	11
1.80	10
1.90	11
2.00	10

RS8


+0,03 m

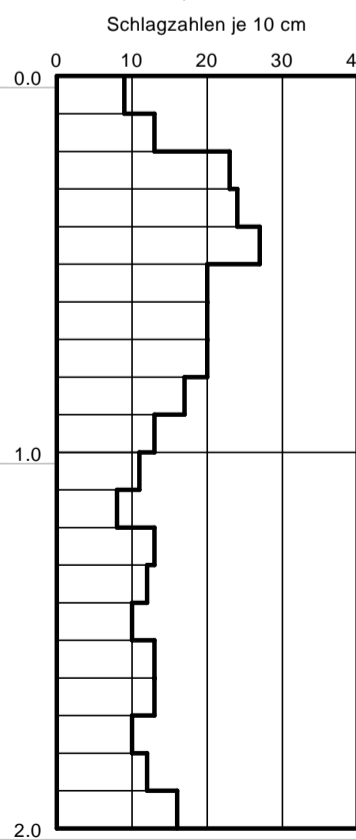

Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	9
0.20	13
0.30	23
0.40	24
0.50	27
0.60	20
0.70	20
0.80	20
0.90	17
1.00	13
1.10	11
1.20	8
1.30	13
1.40	12
1.50	10
1.60	13
1.70	13
1.80	10
1.90	12
2.00	16

RS9

-0,75 m

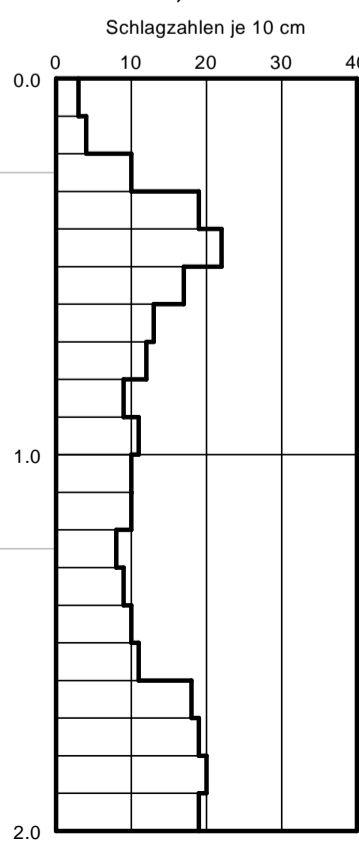

Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	3
0.20	4
0.30	10
0.40	19
0.50	22
0.60	17
0.70	13
0.80	12
0.90	9
1.00	11
1.10	10
1.20	10
1.30	8
1.40	9
1.50	10
1.60	11
1.70	18
1.80	19
1.90	20
2.00	19